

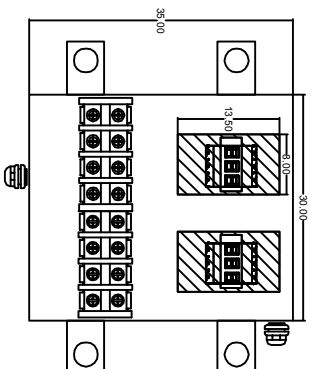
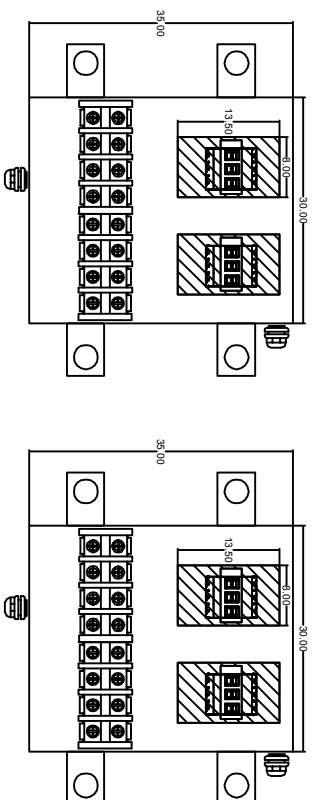
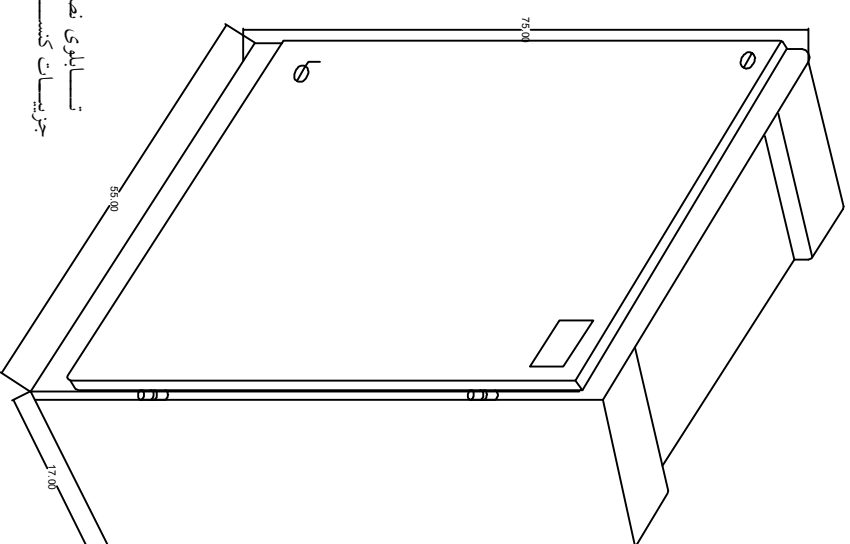


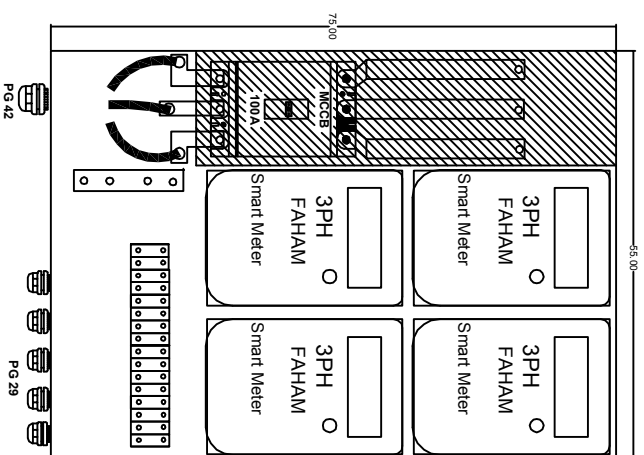

جعبه‌های نصب فیوز روی تیر حداقل ارتفاع 160 سانتی متر

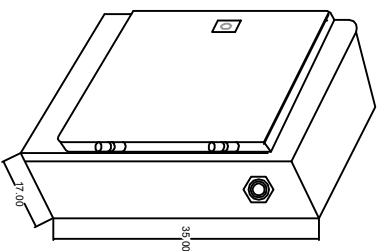

تبادلوی نصب لوازم اندازه گیری زیر سکوی ترانس
جزئیات کنسول نصب در نقشه مجرا ارائه گردیده است.

مقطع کابل ورودی $3 \times 25 + 16$ می باشد.

مقطع کابل خروجی 2×10 برای تکفاز و 4×16 برای سه فاز می باشد.

ابعاد شیشه 3×20 می باشد.

شرکت توزیع نیروی برق تهریز زیر مجموعه شرکت توانیر		
معاونت برنامه ریزی و محاسبات دفتر محاسبات و نظارت		
پرسنل: ۱ نام: ۱ نام خانوادگی: ۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۳	عنوان نقشه: تسطیح زیر تراس های	نام فایل محاسبات

